



環保許可整合宣導說明會

日期：110年10月15 日

簡報大綱

壹

環保許可整合

貳

單一窗口諮詢會審程序

參

污染流向圖繪製說明

壹、環保許可整合

1.背景緣起

2.環保許可整合構想

壹 環保許可整合

1. 背景緣起

現況說明

- 現行空、水、毒(關注化學)許可及廢清書依管制對象與需求，各自訂有申請審查管理辦法，(15種許可證(計畫書))，分別申請，分別核定。



毒

各運作行為業者
4,000⁺家

毒性及關注化學物質許可登記核可
管理辦法

108、109年



廢

公告一定規模事業
40,000⁺家

事業廢棄物清理計畫書審查
管理辦法

106年



水

事業、下水道系統
16,000⁺家

水污染防治措施計畫及許可
申請審查管理辦法

101、105、107年



空

1-8批公私場所
7,700⁺家

固定污染源設置操作及燃料
使用許可證
管理辦法

106、108年

15種許可證(計畫書)

固定污染源	水污染防治	事業廢棄物	毒性及關注化學物質
各類環保許可	● 水污染防治措施計畫 ● 排放地面水體許可證 ● 簡易排放許可文件 ● 貯留許可文件 ● 土壤處理許可證 ● 稀釋許可文件	● 事業廢棄物清理計畫書	● 毒化物許可證 ● 毒化物登記文件 ● 毒化物核可文件 ● 關注化學物質核可文件

壹 環保許可整合

1. 背景緣起

申請及管制盲點

- 現行需分別申請，審查意見補正往返頻繁，造成時間及成本負擔。
- 不同審查業務單位，審查意見易有相牴觸之處。
- 空水廢毒各類許可分開，廠內如需異動，易未完整變更各類環保許可，而遭處分。
- 空水廢毒分開，不易就整廠污染一次性全面檢視。



登入
EMS
系統

填寫
共用
表單

填寫
空水廢
表單

各自
送出
申請

各自
審查
發證

目標&效益

推動環保許可整合

- 四證一起申請，簡政便民。
- 掌握整廠環境，利於污染管理。

壹環保許可整合

2.環保許可整合構想

環保署許可整合推動期程-

前置階段鼓勵試辦；許可辦法修正後強制整合

109年 前置階段

籌備單一窗口
完成三態圖

■ 環保署

- ✓ 篩選優先試辦對象
- ✓ 建立諮詢會審制度
- ✓ 建置三態圖/彙總表/申請類別表

■ 地方政府

- ✓ 籌備單一窗口
- ✓ 輔導事業完成三態圖

110~111年 第一階段

成立單一窗口
修正許可辦法

■ 環保署

- ✓ 修正許可辦法，整合共通性規定
- ✓ 修正系統表單，全面網路申請審查

■ 地方政府

- ✓ 成立單一窗口
- ✓ 啟動諮詢會審制度

112年 第二階段

最終目標

達成
「一廠一證」
目標

壹環保許可整合


2.環保許可整合構想

本縣今年度優先推動對象




第一波

領有空水廢許可
資本額100億以上

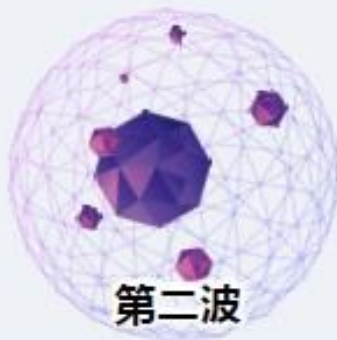

第二波

領有空水廢許可
資本額10億以上
100億以下

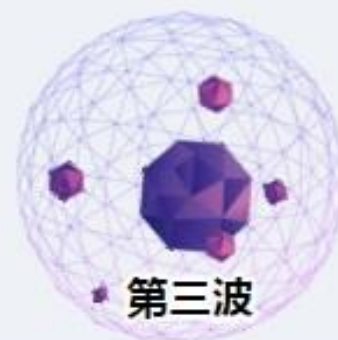

第三波

自願提出
不限領取許可種類

既設業者
實質變動者優先試辦
降低衝擊影響與業者負擔


貳、單一窗口諮詢會審程序

- 1.作業流程概況
- 2.前置諮詢輔導作業流程
- 3.共同會審及諮詢作業流程

貳 單一窗口諮詢會審程序

1. 作業流程概況

■ 環保許可整合諮詢會審程序作業流程概況

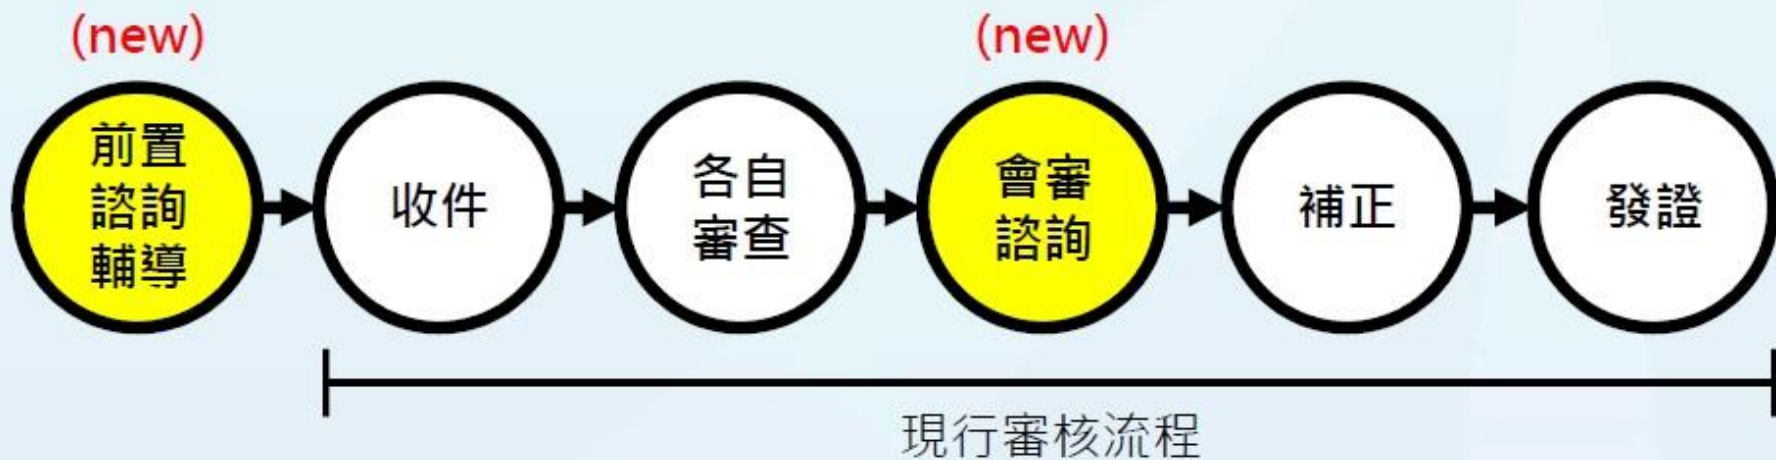

貳 單一窗口諮詢會審程序

1. 作業流程概況

■ 前置諮詢輔導、會審及諮詢基本概述



前置諮詢輔導

1. 非強制性
2. **業者**於許可**申請送件前**，得申請
3. 先行確認許可**申請內容**及其**相關文件**是否**正確及齊全**
4. 加快後續**審查程序**及降低**退補件頻率**




會審及諮詢

1. 應同時針對**空、水、廢、毒化物環保許可文件**及**污染流向圖**之意見共同進行會審
2. **審核(核發)機關**邀請**業者**前來**諮詢**，雙方就審查意見進行溝通、釐清及確認
3. 依**各類環保許可申請程序**，分別下達審查意見，進行後續**退補件**或**核發**程序

貳 前置諮詢輔導作業流程

2.前置諮詢輔導作業流程

■ 前置諮詢輔導整體作業流程

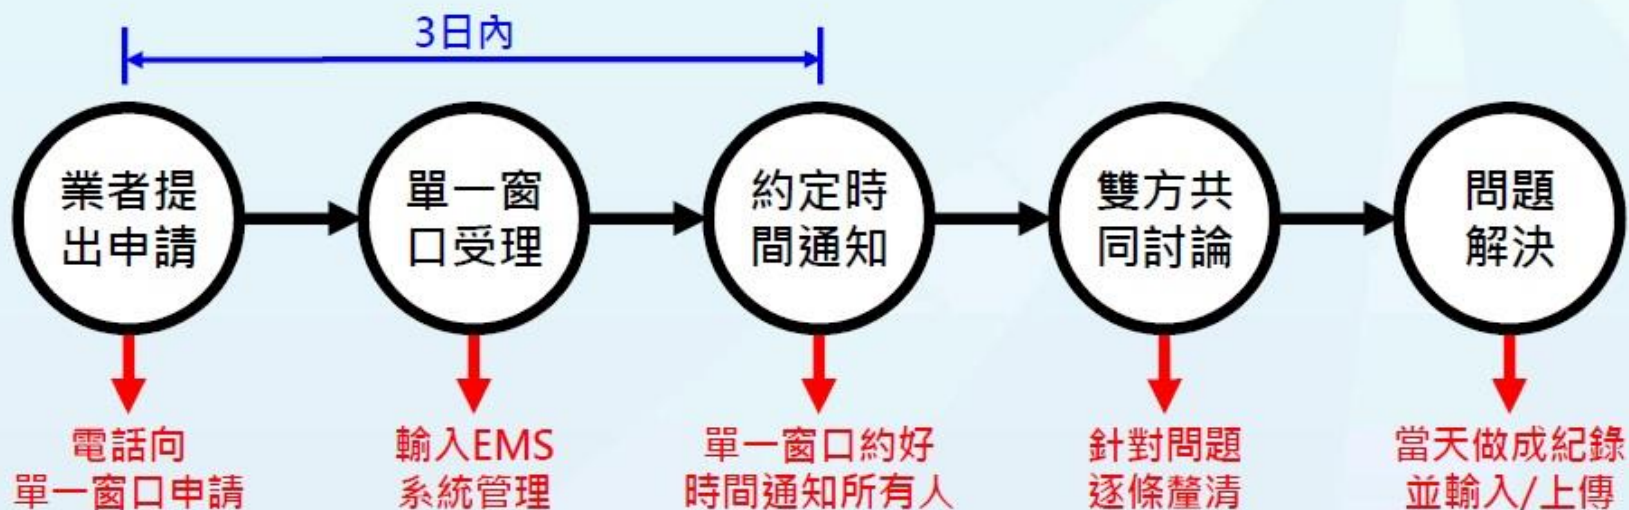

前置諮詢輔導非強制性!!

貳 前置諮詢輔導作業流程

2.前置諮詢輔導作業流程

■ 前置諮詢輔導-單一窗口執行步驟

1 業者預約登記

- 業者向**單一窗口預約時間**及**諮詢內容**(下階段採網路系統預約)
- 單一窗口宣明須有業者方人員出席(如**專責人員**)、諮詢輔導目的
- 業者如欲取消或更改時間，請於**3個工作天前通知**

2 單一窗口確認時間及方式

- 聯繫審核單位及確認問題與諮詢時間
- 應於**受理後3個工作天排定**諮詢輔導時間、方式及地點，並**通知**與會者

3 辦理諮詢輔導

- 會議開始前，單一窗口確認出席者身分(**需有業者代表人員出席**)並說明本次諮詢輔導會議的用途
- 會議進行時，雙方針對問題討論，並確認**污染流向圖上傳與正確性**
- 會議結束後，應請與會者簽名，並確認本次諮詢輔導結果之紀錄內容

4 紀錄

- 會議結束後，**單一窗口**應將結果做成紀錄，並輸入於**EMS系統**
- 相關圖表、文件，亦得同時上傳系統存檔(含簽到表)

貳 前置諮詢輔導作業流程

2.前置諮詢輔導作業流程


前置諮詢輔導注意事項：

- 1.諮詢輔導會議**需有業者代表人員**出席，以確認問題與溝通(**不能只有代書代表**)
- 2.業者代表人員應為**負責人或專責人員**
(若無須設置或尚未設置專責人員者，應為**負責人授權之人員，攜帶授權書**)
- 3.諮詢輔導會議**非正式許可審查程序**，僅做為申請前文件內容確認釐清，後續仍應視實際送件內容依審核作業流程及意見辦理
- 4.前置諮詢輔導時，應**一併確認污染流向圖上傳至EMS系統與正確性**

貳 共同會審及諮詢作業流程

3.共同會審及諮詢作業流程

■ 共同會審及諮詢整體作業流程

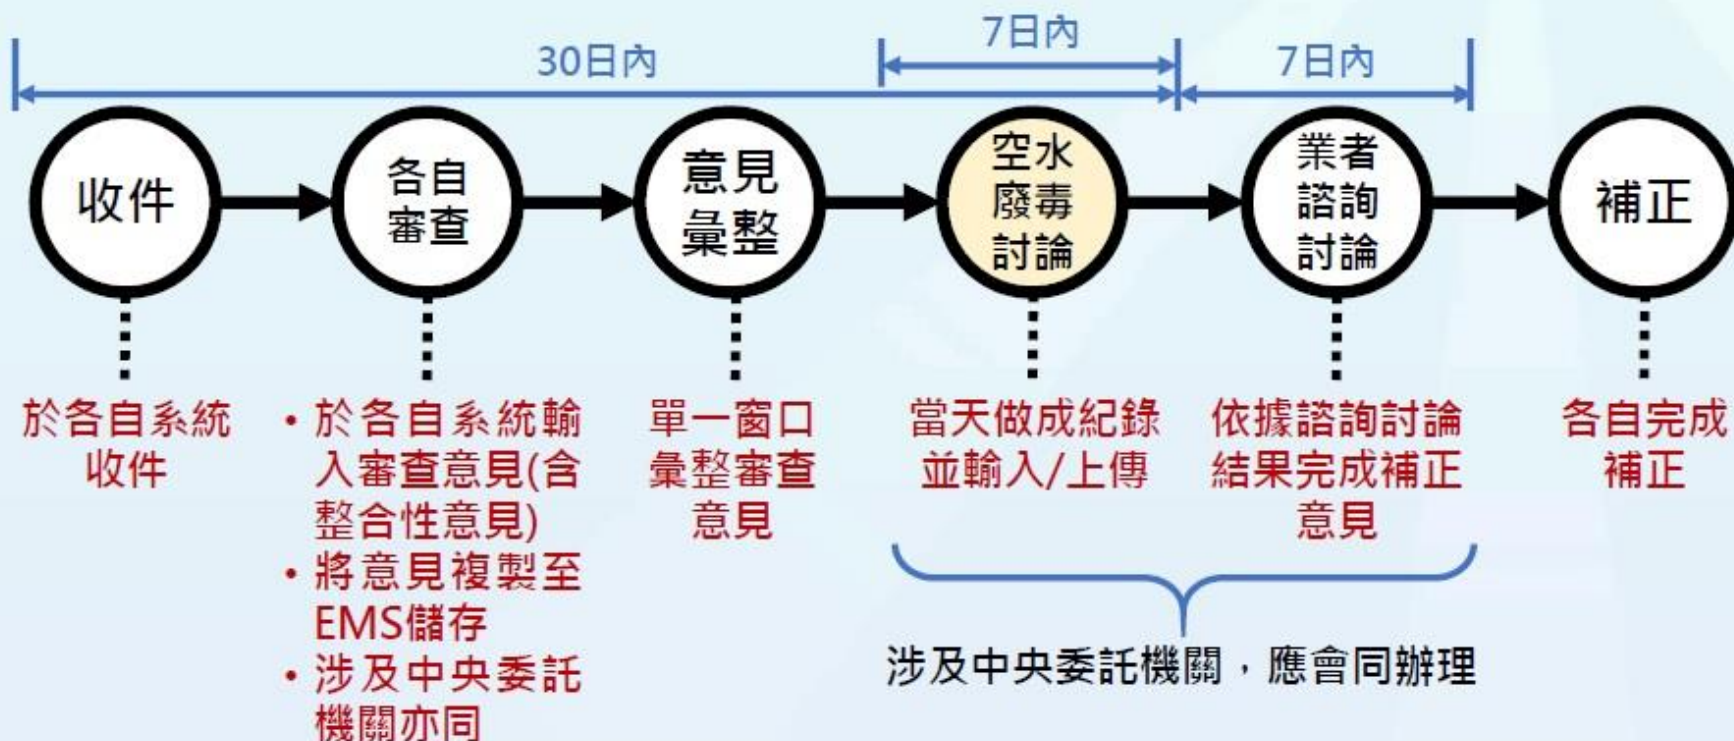

貳 共同會審及諮詢作業流程

3.共同會審及諮詢作業流程

■ 諮詢會審收件、審查及意見輸入

1

收件與案件分派

- 單一窗口進入EMS系統查詢是否需進入會審程序(1日內完成)
- EMS系統自動通知功能建置前或屬書面送件者，由各承辦人通知單一窗口(1日內完成)，單一窗口再通知其他承辦人(1日內完成)
- 單一窗口應至EMS系統檢視各許可之申辦狀況，並以電子郵件通知各承辦人翌日起啟動會審程序，會審意見應於指定日期內輸入至EMS系統之指定欄位（指定日期由核發機關自行指定，應於各類環保許可規定之審查期限內，最長不超過收件日後30日）
- 依各許可現行申請方式辦理，並應將污染流向圖上傳
- 執行前置諮詢輔導者，其固定污染源類之許可文件收件後(檢具文件備齊)即可資訊公開

2

各自審查

- 應於各類許可規定之審查期限內完成，最長不超過收件日後30日
- 各審核單位承辦人依據各自規定，各自進行審查
- 未涉及收件者，檢視最新的污染流向圖

3

審查意見輸入

- 完成審查後(含實質性審查)，將審查意見輸入各系統現有欄位中，並輸入受理案件是否進行會審諮詢之建議與原因(前述意見均應同時複製於EMS系統之指定欄位中)
- EMS產出申請項目表，做為單一窗口判斷是否啟動會審機制之依據

貳 共同會審及諮詢作業流程

3.共同會審及諮詢作業流程

■ 單一窗口追蹤審查進度與意見彙整討論

1

審查進度
追蹤

- 單一窗口追蹤各審核單位案件審查進度、督促各審核單位於指定日期前完成並輸入審查意見

2

應會審案
件討論

- 7日內完成(不超過各自審查期限)
- 各審核單位完成審查後，將各系統之審查意見(含整合性意見)複製於EMS，並通知單一窗口準備討論資料
- 通知並邀請各審核單位(含中央委託機關)承辦人完成意見討論，針對相互牴觸之審查意見達成共識，做出最後一致性之結論

3

紀錄

- 單一窗口將本次內部會審結論輸入於EMS系統
- 相關圖表文件，亦得同時上傳系統存檔(含簽到表，完整功能陸續開發)

貳 共同會審及諮詢作業流程

3.共同會審及諮詢作業流程

■ 單一窗口協助辦理會審諮詢，釐清問題(7日內完成，涉及意見應陳核者14日內完成)

1 聯絡業者

- 單一窗口通知業者，並提供內部會審結論
- 單一窗口跟業者約定給予諮詢輔導之日期時間與方式(現場或視訊會議)

2 諮詢登記

- 單一窗口將約定好之時間與諮詢輔導方式，於EMS系統上完成登記

3 通知各承辦人

- 單一窗口通知各承辦人(含中央委託機關)預定辦理之時間、方式

4 辦理會審諮詢

- 會議開始前，單一窗口確認業者方人員代表身分，非屬業者方人員應檢具業者授權代表之授權書
- 會議進行時，單一窗口先說明本次會審諮詢機制的用途，雙方討論補正內容，並與業者完成討論與確認各項審查意見能否完成補正
- 會議結束後，應請與會者簽名，並確認本次結果之紀錄內容

5 紀錄

- 單一窗口應將本次會審諮詢結果紀錄，並輸入於EMS系統中，有相關圖表文件，亦得同時上傳系統存檔(含簽到表)

本局會審結束後會發文通知業者進行補正，如業者針對補正意見無疑問或無須諮詢部分→免辦理諮詢會議，由業者逕行補正即可。

貳 共同會審及諮詢作業流程

3.共同會審及諮詢作業流程

■ 依據共同會審及諮詢結果擬具補正意見，一次完成補正後發證

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | 依據諮詢結果修正審查意見 | <ul style="list-style-type: none">● 各科室承辦人依據會審諮詢結果紀錄，將各自涉及之審查意見輸入於EMS系統，並複製輸入回各系統中● 審查意見不應有與會審諮詢會議紀錄牴觸或新增其他意見之情形，若有需要應依各自規定辦理 |
| 2 | 各自通知補正 | <ul style="list-style-type: none">● 各審核單位依會審諮詢結果之補正意見通知業者完成補正 |
| 3 | 完成補正 | <ul style="list-style-type: none">● 業者於接獲各補正意見後，依各自之規定期限內完成補正 |
| 4 | 發證 | <ul style="list-style-type: none">● 各審核單位承辦人確認業者完成補正後，依規定發證 |

參、污染流向圖繪製說明

- 1.污染流向圖繪製說明
- 2.EMS系統操作說明



污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念

目的

以一圖掌握全廠污染流向，提升主管機關查核管理績效及督促業者強化自主環境管理

內容

僅呈現污染來源、去處及樣態變化

審查方式


由單一窗口執行審查，以電話或現地輔導方式進行討論與修正




污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念


掌握三大口訣

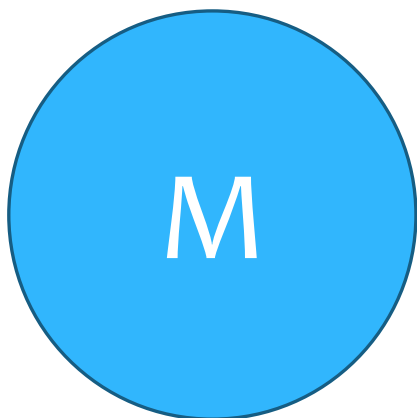

Materials
準備污染圖資

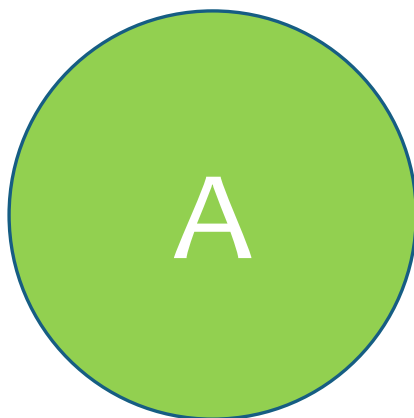

Analysis
分析污染關聯

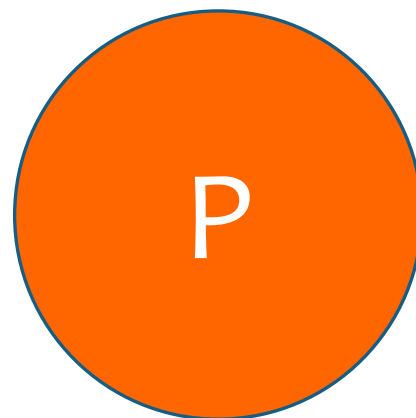


Painting
繪製污染流向



污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念




M 準備污染圖資

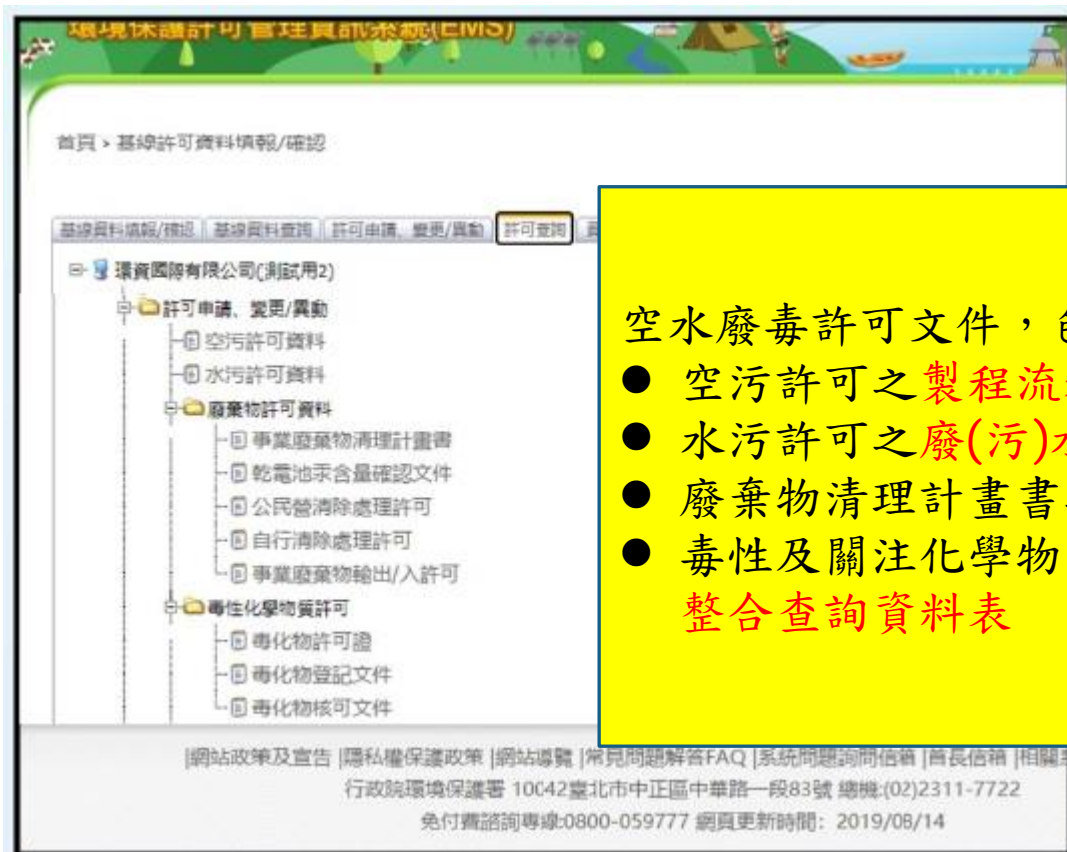

空水廢毒許可文件，包含下列圖資：

- 空污許可之製程流程圖
- 水污許可之廢(污)水流向示意圖
- 廢棄物清理計畫書之製程質量平衡流程圖(圖MB)
- 毒性及關注化學物質許可證、登記文件、核可文件之整合查詢資料表

M 準備污染圖資

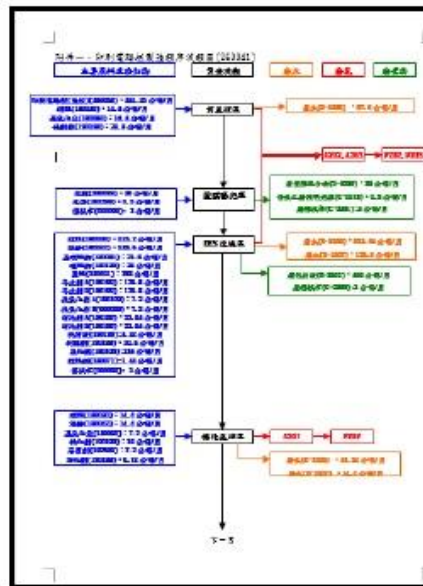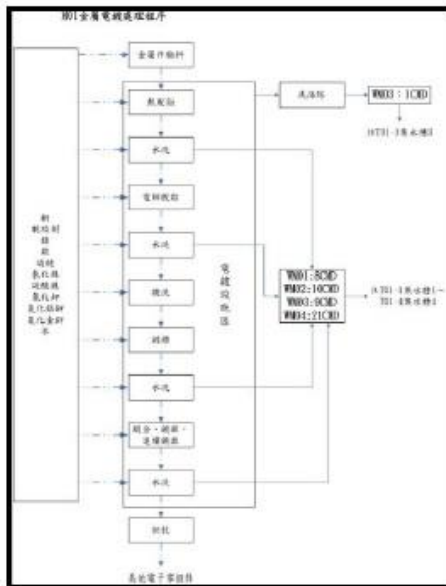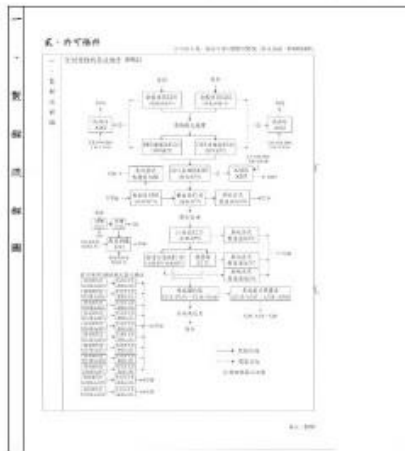

運作場所 制編號	運作場 名稱	運作場 所在區 域	證件類 別	證號	申請 類別	毒化物
印0000000	cc電腦 股份有限公司 一廠	桃園市 蘆竹區	核可文 件	桃園市 核字第 000000 號	換發	列管編號04602【中文名稱:氰化鉀,行為:使用貯存,使用用途:5金、鍍之準備、,適 度95-100】、列管編號05502【中文名稱:重 鉻酸鉀,行為:使用貯存,使用用途:1.研究、試 驗、教育、,適度95-100】、列管編號05518 【中文名稱:鉻酸鉀,行為:使用貯存,使用用途:1 .研究、試驗、教育、,適度95-100】、列管編 號07801【中文名稱:氫甲烷,行為:使用貯存,使 用用途:,適度95-100】、列管編號07901【中 文名稱:二氯甲烷,行為:使用貯存,使用用途:,適 度95-100】、列管編號08201【中文名稱:濃 硫酸,行為:使用貯存,使用用途:,適 度95-100】、列管編號10401【中文名稱:乙 醚,行為:使用貯存,使用用途:,適度95-100】、 列管編號10501【中文名稱:乙醚,行為:使用貯 存,使用用途:,適度95-100】、列管編號11601 【中文名稱:乙苯,行為:使用貯存,使用用途:,適 度95-100】、列管編號14401【中文名稱:硫 磺,行為:使用貯存,使用用途:,適度5-10】、列 管編號14401【中文名稱:硫磺,行為:使用貯存, 使用用途:,適度95-100】、列管編號16001 【中文名稱:甲基第三丁基錫,行為:使用貯存,使 用用途:,適度95-100】、列管編號16001【中 文名稱:二氯甲烷,行為:使用貯存,使用用途, 適度95-100】、列管編號16401【中文名稱: 聯胺,行為:使用貯存,使用用途:,適 度95-100】、

毒化許可 整合查詢資料表



污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念

A 分析污染關聯

空	水	廢	製程編號	製程代碼	製程代碼名稱
*			M01	000001	鍋爐蒸氣產生程序
*			M02	110033	印染整理程序
*			M03	160001	凹版印刷作業程序
*			M04	000002	熱媒加熱程序
	*		M01	110033	印染整理程序
	*		M02	000999	其他未分類製程
	*		M03	000004	廢氣處理程序
		*	W00	000001	鍋爐蒸氣產生程序
		*	W00	000002	熱媒加熱程序
		*	W00	000004	廢氣處理程序
		*	W00	110033	印染整理程序
		*	W00	110049	其他印染整理加工程序
		*	W00	370001	廢水處理程序

- 請先檢視空水廢製程代碼及名稱，分析其**製程相關性**
- 確認空、水、廢之製程**有無重複**，並**優先以空污之製程為主**，依序統整歸納：
 - 鍋爐蒸氣產生程序
 - 印染整理程序
 - 凹版印刷作業程序
 - 熱媒加熱程序
 - 其他印染整理加工程序
 - 其他未分類製程
 - 廢氣處理程序
 - 廢水處理程序

參 污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念

A 分析污染關聯

空	水	廢	製程編號	製程代碼	製程代碼名稱
*			M01	000001	鍋爐蒸氣產生程序
*			M02	110033	印染整理程序
*			M03	160001	凹版印刷作業程序
*			M04	000002	熱媒加熱程序
	*		M01	110033	印染整理程序
	*		M02	000999	其他未分類製程
	*		M03	000004	廢氣處理程序
		*	W00	000001	鍋爐蒸氣產生程序
		*	W00	000002	熱媒加熱程序
		*	W00	000004	廢氣處理程序
		*	W00	110033	印染整理程序
		*	W00	110049	其他印染整理加工程序
		*	W00	370001	廢水處理程序

- 保留與製造(或服務)相關程序，**廢氣或廢水處理程序**併入污染流向圖繪製呈現即可：

➤ 鍋爐蒸氣產生程序

空 廢

➤ 印染整理程序

空 水 廢

➤ 凹版印刷作業程序

空

➤ 熱媒加熱程序

空 廢

➤ 其他印染整理加工程序

廢

➤ 其他未分類製程

水

- 檢視毒化許可之**製造、使用**情形，並對應**空水廢**相關之製程


- 屬非製造程序者(辦公室等)，皆以**M00**表示。



污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念


P 繪製污染流向

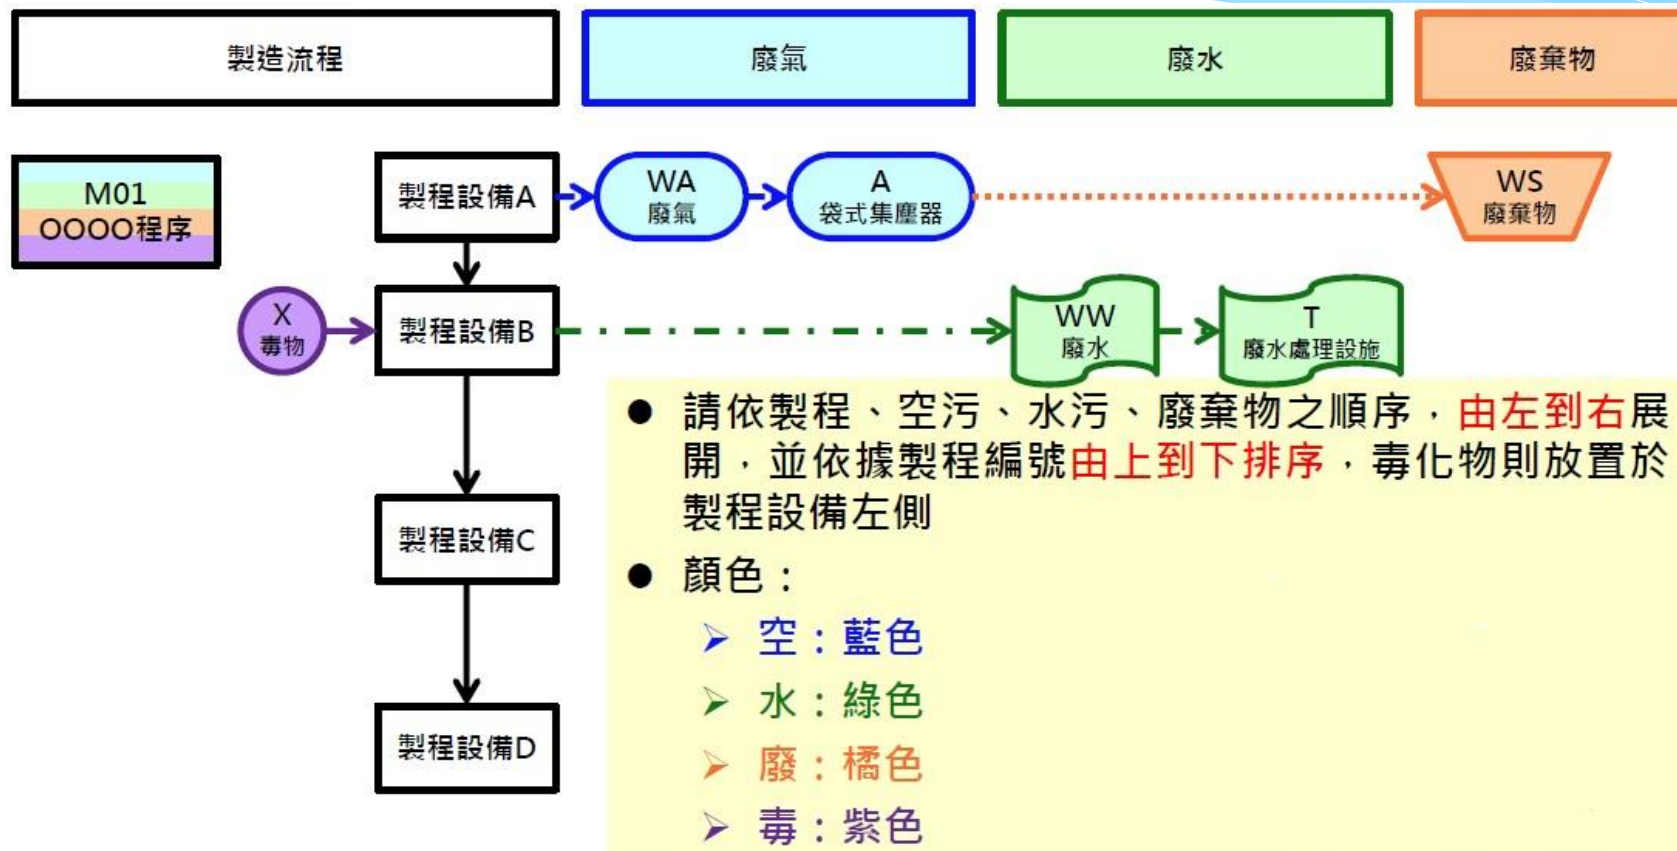

參 污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念

P 繪製污染流向-製程

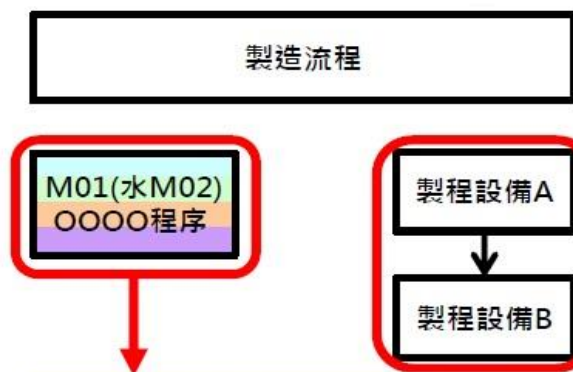


- 各製程設備圖框中得免標註設備編號
- 若同時串並聯多個相同製程設備，且污染流向相同得繪製一個圖框代表：



- 若有未涉及污染之製程設備得免繪

- 製程圖框中之製程編號，請優先依據空污許可之編號，若水污許可或廢清書之製程編號與空污許可編號不同，請括弧註明
- 製程圖框內之製程名稱，應符合各該許可，並與代碼表名稱相同
- 若該製程涉及空水廢毒各態樣，於製程編號及名稱之圖框，應標註各該底色
- 有多個相同之製造流程，且其製程設備配置完全相同者，得合併繪製，並於同一個製程圖框內敘明各該編號：


M01、M02、M03、M06 ➡



參 污染流向圖繪製說明


1. 污染流向圖繪製概念

P 繪製污染流向-空污

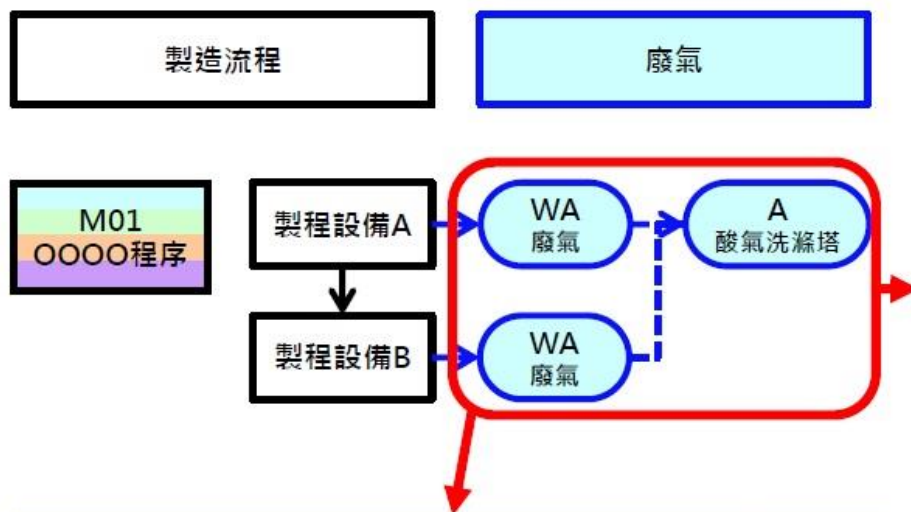

- 自各製程設備圖框流出之廢氣，以藍色粗虛線連接廢氣圖框(WA)，底色亦為淺藍色
- 廢氣圖框後同樣以藍色粗虛線接續空污防制設備(A)之圖框，底色亦為淺藍色，並請依據空污許可登載之防制設備名稱填寫


- 若有單一股廢氣接續多套空污防制設備者，得將同樣之防制設備歸納整併；詳細之防制設備配置可檢視既有圖表，免重複繪製

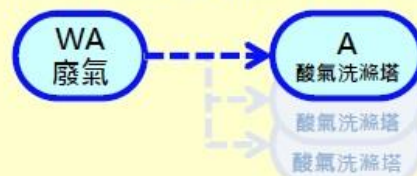

- 若該股廢氣未接續空污防制設備，則流向停留在廢氣圖框結束



- 空氣污染防制設備後續產生廢水或廢棄物者，請接續繪製其流向

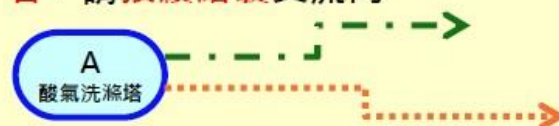

參 污染流向圖繪製說明


1. 污染流向圖繪製概念

P 繪製污染流向-水污



- 請接續自製程設備圖框或空污防制設備流出之廢水，以**綠色點虛線**連接**廢水圖框(WW)**，底色亦為淺綠色
- 廢水圖框後以**綠色點虛線**接續**廢水處理設施(T)**之圖框，底色亦為淺綠色

製程設備B

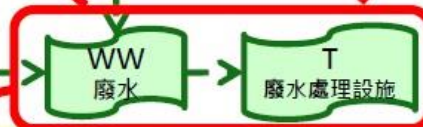

- 有多套廢水處理設施，得免分別繪製，併入一個廢水處理設施即可，以表示各股廢水是否已經處理或無需處理；詳細之廢水處理流向可檢視既有圖表，免重複繪製：



- 若該股廢水**未接續**廢水處理設施，則流向**停留在廢水圖框結束**：




- 若廢水處理設施後續產生**廢氣或廢棄物**，請接續繪製其流向：



參 污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念

P 繪製污染流向-廢棄物

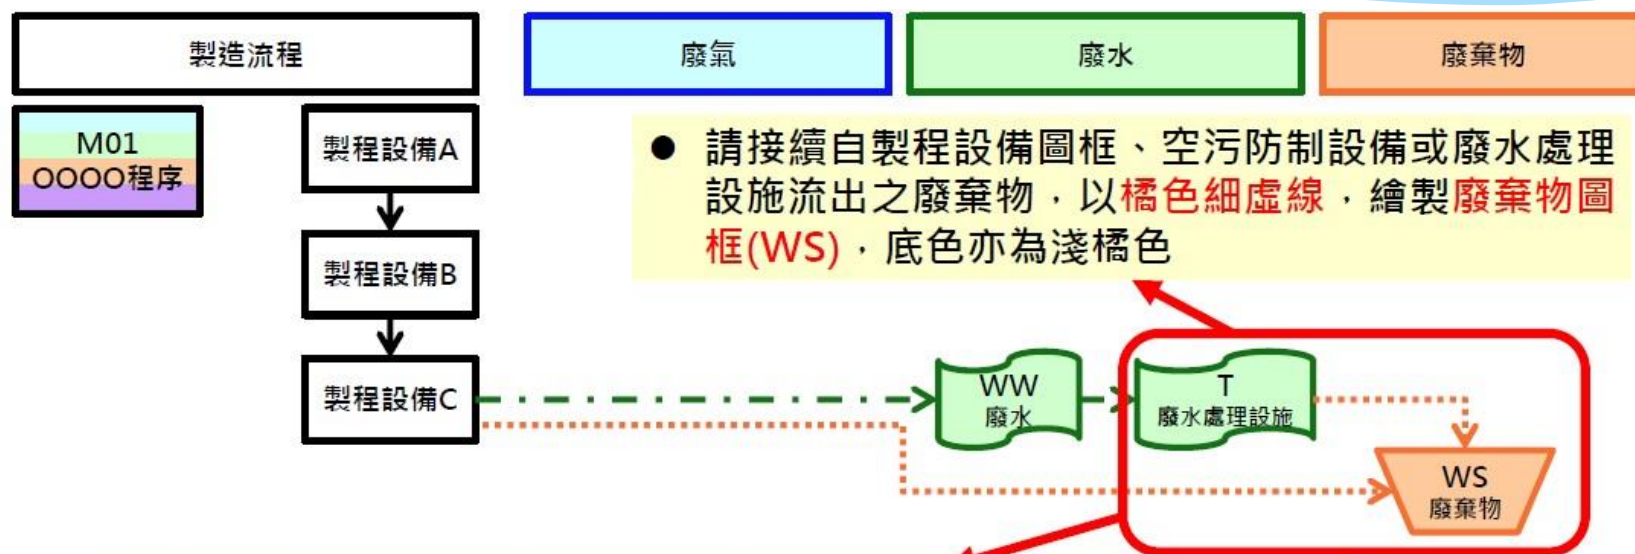


- 同一製程產生多種廢棄物者，免分別繪製，併入一個廢棄物圖框即可，以表示各該製程最終有無廢棄物產出；詳細之廢棄物可檢視既有圖表，免重複繪製：



參 污染流向圖繪製說明

1. 污染流向圖繪製概念

P 繪製污染流向-毒化物


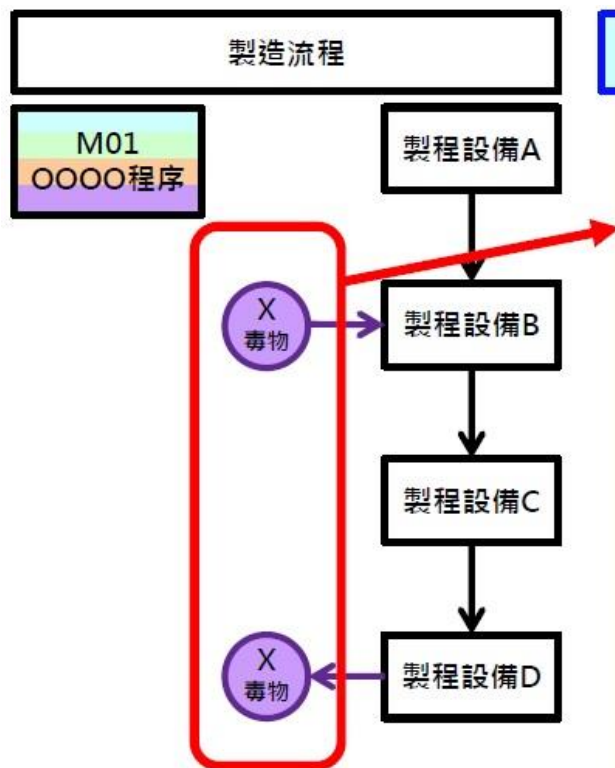


廢氣

廢水

廢棄物

- 在有使用或製造**毒性及關注化學物質**之製程設備，於製程欄左側，繪製一底色為淺紫色之**毒性及關注化學物質圖框**(X表**毒性化學物質**、C表**關注化學物質**)，以紫色箭頭細實線連接製程設備（進或出）
- 同一製程使用或製造**多種毒性及關注化學物質**，免分別繪製不同之**毒性及關注化學物質圖框**，併入一個圖框即可；詳細之**毒性及關注化學物質**，可檢視許可內容，免重複繪製：

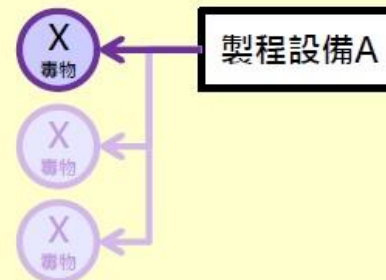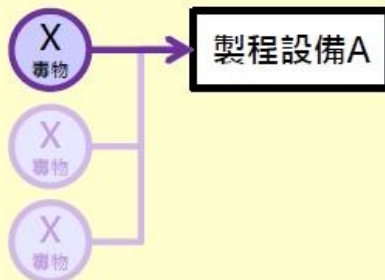

參 污染流向圖繪製說明

2.EMS系統操作說明

污染流向圖上傳方式



行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
環境保護許可管理資訊系統(EMS)

憑證登入 業者登入系統

Pin Code :
[Input Field]

密碼 : [顯示/隱藏]
[Input Field]

登入

管制編號 : [Input Field]
密碼 : [顯示/隱藏]
行動裝置號碼 : [Input Field]

登入

●請使用者務必下載HICOS卡片管理工具，並自使用HICOS最新版本，方能完整支援自然人憑證之讀取及使用，以避免用戶PIN碼被讀或無法使用之憾事發生。

1.輸入貴單位之帳號密碼登入



環境保護許可管理資訊系統(EMS)

歡迎使用本系統
A3800000 你好
您已登入成功!

退出 更改密碼 行動版

基礎資料填報/確認

環境影響評估案件查詢系統

空污系統

水污系統

廢棄物系統

毒化物系統

地下層權申報系統

資源再利用管理資訊系統

許可申請、審查進度查詢

無待審案件

許可證即將到期提醒

最新消息

- 2019-11-25
因應系統資訊安全維護，EMS於108年11月20日(星期三)16時至18時暫停服務(另開新視窗)
- 2018-09-11
依空氣污染防治法第16條規定(另開新視窗)
- 2018-06-20
配合「事業廢棄物清理法(查書審查管理辦法)」自107/7/1起正式生效，調整查詢查詢功能。(另開新視窗)
- 2017-07-24
配合本署機關網路資訊提升作業，將於106年7月21日(星期五)下午5時至106年7月22日(星期六)下午7時「事業廢棄物申報及管理資訊系統」、「環境保護許可管理資訊系統」及「事業廢棄物清理法即時監控系統」將數次中斷服務進行切換作業。(另開新視窗)
- 2017-05-03
自106年5月22日起，管制編號申請取消由管制中心協助人工比對，總地方環保局審查後即由EUIIC自動寄送審查結果予事業單位。(另開新視窗)

系統專區

- 資料下載專區
- 歷史資料專區
- 其他服務
- 影音教學專區
- 常見字專區

常用表單下載區

2.點選基線資料填報/確認

參 污染流向圖繪製說明

2.EMS系統操作說明

污染流向圖上傳方式

行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

環境保護許可管理資訊系統(EMS)

首頁 · 基線許可資料填報/確認

基線資料填報/確認 | 許可申請 · 廢棄/異動 | 許可查詢 · 資料異動歷程 | 舉訴案件

環資國際有限公司(測試用2) 【●與許可內容一致】 **Now!** 個別事業化碼轉檔對照表

- 基線資料填報/確認 **Now!** 事業廢棄物清理計畫書填報說明
 - 基本資料表(表C)[2020-03-11已確認]
 - 製程與營運狀況資料表(表M)[2020-07-20已確認] **Now!** 填報說明
 - 製程與營運狀況資料表
 - 廢水、污水、淨水處理廠專用格式
 - 空氣污染防治設備資料表(表A)[2017-02-13已確認]
 - 水污染處理設施資料表(表T95年版許可)
 - 污染關聯表(表PR)[2020-07-21已確認]
 - 製程質量平衡流程圖(圖MB)[2016-11-09已確認]
 - 廢水處理系統流程圖(圖WF)[2012-03-26已確認]
 - 污染流向圖[資料尚未確認]

註一：粗體字部分為資料確認狀態

註1：如本頁無法完全顯示，請按【Ctrl】+【F5】按鍵重新載入畫面。

網站政策及宣告 | 隱私權保護政策 | 網站導覽 | 常見問題解答FAQ | 系統問題詢問信箱 | 首長信箱 | 相關系統聯繫電話
行政院環境保護署 10042臺北市中正區中華路一段83號 總機(02)2311-7722
免付費諮詢專線 0800-059777 網頁更新時間：2019/03/14

3.點選基線資料填報/確認

4.點選「污染流向圖」上傳



污染流向圖繪製說明

2.EMS系統操作說明

污染流向圖上傳方式

累積瀏覽人數：36200398 本日瀏覽人數：6455 首頁

行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

環境保護許可管理資訊系統(EMS)

污染流向圖

上傳污染流向圖

PFlowImage_20201209022427.docx

選擇檔案 上傳

(必須為Word檔.doc 或 .docx 或 .pdf 格式，必須小於8MB)

1.使用說明
2.開始填寫
3.確認送出

上一頁 下一頁

網站政策及宣告 | 隱私權保護政策 | 網站導覽 | 常見問題解答FAQ | 系統問題詢問信箱 | 首長信箱 | 相關系統聯繫電話
行政院環境保護署 10042臺北市中正區中華路一段83號 總機:(02)2311-7722
免付費諮詢專線:0800-059777 網頁更新時間：2020/11/05

5.選擇檔案

6.上傳「污染流向圖」

注意：
必須為PDF檔或WORD檔

A hand is shown from the bottom, cupping a small globe of the Earth. The globe is surrounded by numerous colorful butterflies of various species. In the background, a bright sun with rays is visible in the upper right corner. The overall scene is set against a clear blue sky.

簡報結束
謝謝聆聽